


160kW

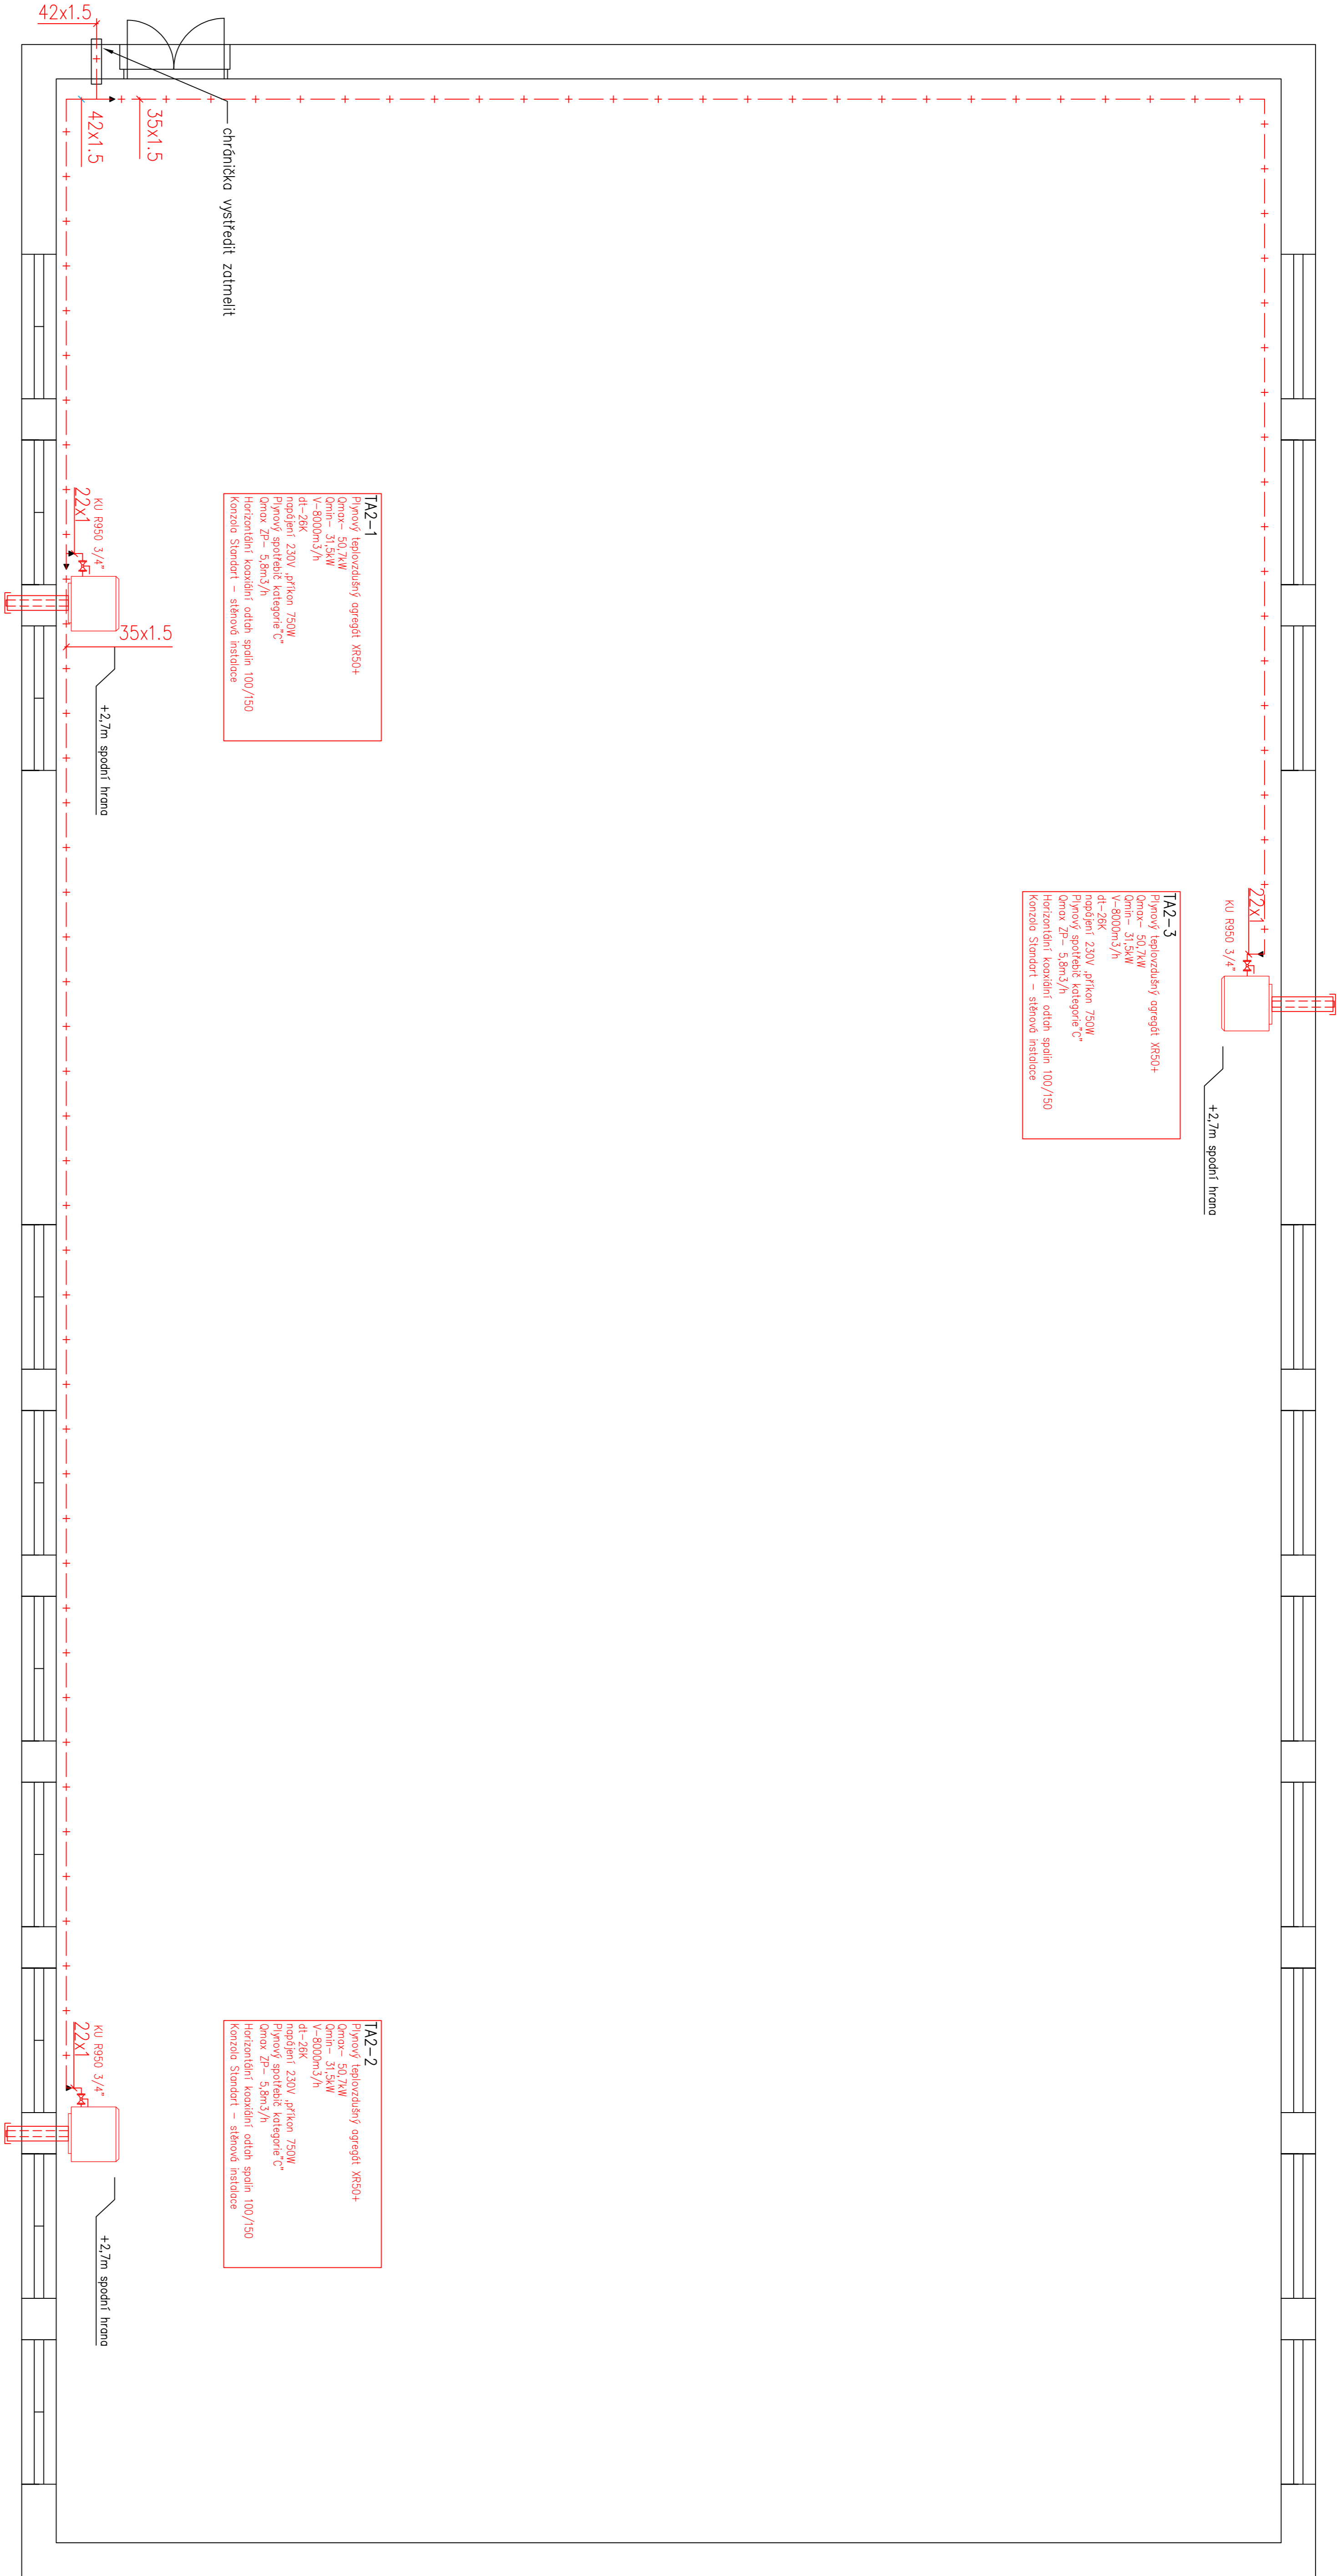

Elektrické připojení jednotek:
Kabel 3x2,5 CVK Y (z nejbližšího rozvaděče)
vedený po povrchu uložený do vzdálenosti 181ty

Obrázek 6 - Pohled na stěnu (standardní)			
3000 x 2000		3000 x 2000	
A (mm)	500	B (mm)	600
C (mm)	400	D (mm)	615
E (mm)	400	F (mm)	600
G (mm)	500	H (mm)	700

Obrázek 17 - Horizontální přípojka jednotky XE1			
3000 x 2000		3000 x 2000	
A (mm)	80	B (mm)	100
C (mm)	120	D (mm)	120

Výrobní :			Autizace :			Přík :	
Pavel Stejskal AT			Místní projekt :				
Kredit :			Odpovědný projektant této přírody :				
Pavel Stejskal AT			Pavel Stejskal AT				
Investor :			Česká asociace Sport pro všechny z.s.				
			Ohradské náměstí 1628/1, 155 00, Praha 5, IČO 00851388				
Stavba :			Rekonstrukce stávající plynové kotelny č.p.135 Žitkovy				
Lokalita :			Žitkovy				
Datum :			07/2025				
Zatí :			DPS				
Měřítko :			1:50				
Datum :			05/2025				
Měřítko :			1:50				
Datum :			02-2-7				