


Obrázek 6 - Poděra na stěnu (standardní)

Rozeř	XR10 - XR30+	XR40 - XR60+
A (mm)	550	655
B (mm)	640	815
C (mm)	830	990
D (mm)	540	720

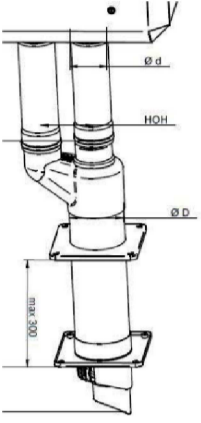

Obrázek 17 - Horizontální připojení kotle XR+

Rozeř	XR10 - XR30+	XR40 - XR60+
d (Ø mm)	80	100
D (Ø mm)	125	150

Elektrické připojení jednotek:
Kabel 3x1,5 CYKY (z nejbližšího rozvoděže)
vedený po povrchu uložený do vlněné lišty

Výpracoval : Pavel Stejskal AT		Vedoucí projektu : Pavel Stejskal AT		Autorizace : A2		Datum : 07/2025		Pode : 0552025	
Kreslil : Pavel Stejskal AT		Odpovědný projektant části plynové : Pavel Stejskal AT		Investor : Česká asociace Sport pro všechny z.s. Ohradské náměstí 1628/7, 155 00, Praha 5, IČO 00551368		Stavba : Rekonstrukce stávající plynové kotelny č.p.135 Žitkovy		Stupeň : DPS	
Část : Plynová vytápění tělocvičny a haly		Dělník : Plynová plynová tělocvičny		Měřítko : 1:50		Číslo průběhu : D2.2-5			